



Контактная информация:	
Организация:	
Контактное лицо:	
Адрес:	
Дата заполнения:	
Телефон:	
E-mail:	
Позиции приборов по проекту (TAG):	
Место установки приборов (участок, агрегат):	
Количество:	
Параметры среды/окружающей среды:	
Рабочая среда:	
Рабочая температура, (°C):	
Мин:	Раб: Макс:
Рабочее давление, (Бар):	
Мин:	Раб: Макс:
Требуемый расход рабочей среды:	От: До:
Место установки системы, (н.л./мин):	☐ Помещение ☐ Улица
Температура окружающей среды, (°C)	От: До:
Кран:	
Материал корпуса крана:	☐ Нержавеющая сталь ☐ Латунь
Исполнение крана:	☐ 2-ходовой ☐ 3-ходовой ☐ Угловой
Исполнение под сернистые газы:	☐ Да
Покрытие:	☐ Incomsteel
Присоединение к трубопроводу:	
Торцевые соединения одинаковые:	☐ Да (Указать Торцевое соединение 1)
Торцевое соединение 1, (см. рис. 1):	Трубный фитинг, Ø трубки:
	☐ 3 мм ☐ 6 мм ☐ 8 мм
	☐ 10 мм ☐ 12 мм ☐ 1/16"
	☐ 1/8" ☐ 1/4" ☐ 1/2"
	Резьба NPT: ☐ Внутр. 1/4" ☐ Нар. 1/4"
	☐ Внутр. 1/2" ☐ Нар. 1/2"
	Приварной патрубок:
	Другое:





Торцевое соединение 2, (см. рис. 1):		Трубный фитинг, Ø трубки: ☐ 3 мм ☐ 6 мм ☐ 8 мм ☐ 10 мм ☐ 12 мм ☐ 1/16" ☐ 1/8" ☐ 1/4" ☐ 1/2"			
Резьба NPT:		☐ Внутр. 1/4" ☐ Внутр. 1/2"		☐ Нар. 1/4" ☐ Нар. 1/2"	
Приварной патрубок:					
Другое:					
Торцевое соединение 3, (см. рис. 1):		Трубный фитинг, Ø трубки: ☐ 3 мм ☐ 6 мм ☐ 8 мм ☐ 10 мм ☐ 12 мм ☐ 1/16" ☐ 1/8" ☐ 1/4" ☐ 1/2"			
Резьба NPT:		☐ Внутр. 1/4" ☐ Внутр. 1/2"		☐ Нар. 1/4" ☐ Нар. 1/2"	
Приварной патрубок:					
Другое:					
Электропривод:					
Компактный общепром. исполнение		☐ Да			
Общепромышленное исполнение		☐ Да			
Взрывозащищенное исполнение		☐ Да (1 Ex db h IIC T4 Gb X Ex h tb IIIC T135°C DbX)			
Напряжение питания:		☐ 24DC ☐ 220AC			
Время срабатывания, (сек):					
Пылевлагозащита:		☐ Да (IP68)			
Схема подключения (см. рис. 2, тип):		☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F ☐ G ☐ H			
Сигнал обратной связи:		SPDT		4-20 mah	
Ручной дублёр:		☐ Да			
Защита от превышения крутящего момента:		☐ Да			
Тип:					
Кронштейн для монтажа на стену:		☐ Да			
Сертификация:		☐ TP TC 010 ☐ TP TC 012 ☐ TP TC 032			
Сертификат на материалы EN10204 3.1:		☐ Да			
Шеф-монтажные работы (ШМР):		☐ Да			
Пусконаладочные работы (ПНР):		☐ Да			





Заполненный опросный лист просим отправлять на zakaz@nta-prom.ru

- Комплект эксплуатационной документации:

- а) Паспорт;
 - б) Руководство по эксплуатации;
 - в) Сертификаты на входящие в комплект изделия комплектующие;
 - г) Комплект документации входящих в состав шкафа прочих изделий;
 - д) Инструкции по монтажу (по запросу).
- ЗИП – 0 (согласовывается индивидуально).

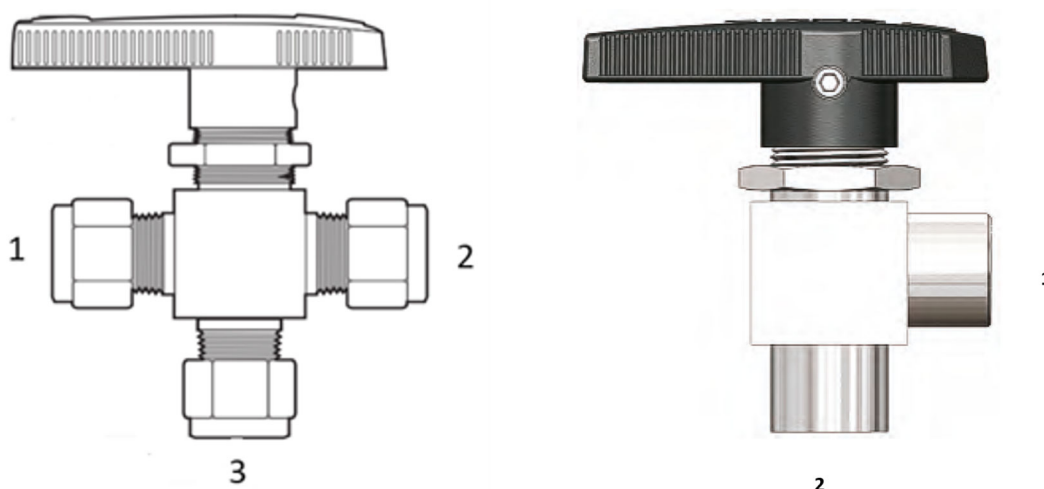



Рис. 1. Нумерация торцевых соединений.





Заполненный опросный лист просим отправлять на zakaz@nta-prom.ru

Тип А: Концевой выключатель (активный контакт)

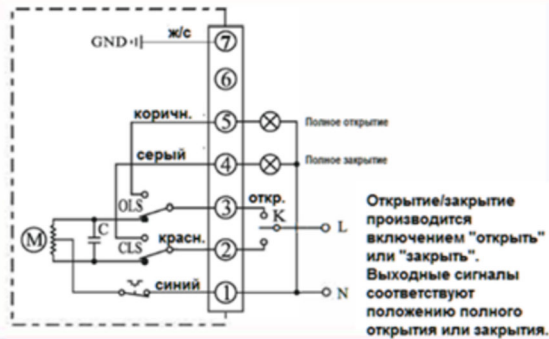


Тип В: Переключатель со средним положением (пассив. контакт)




Тип С: Потенциометр 1KΩ (или 500Ω)



Тип D: Переключатель с потенциометром и пассивным контактом

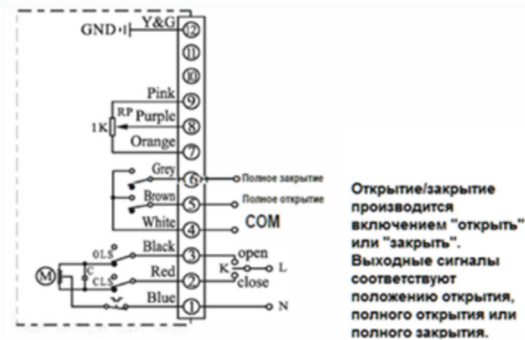

Тип Е: Сервоконтроллер

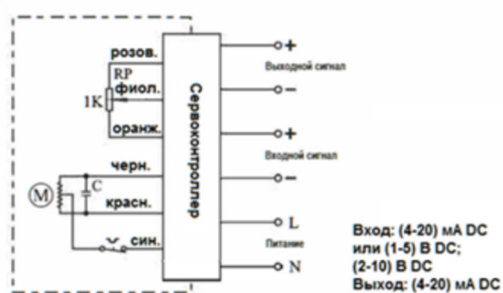

Тип Н: Управление 3-фазным переменным током с пассивным контактным переключателем



Тип F: Передатчик положения



Тип G: Управление постоянным током с пассивным контактным переключателем



Рис. 2. Схемы подключения.





Заполненный опросный лист просим отправлять на zakaz@nta-prom.ru



Рис. 3. Образец крана BVN4 в сборе с взрывозащищенным приводом.

Эскиз, дополнительная информация.

[illegible]